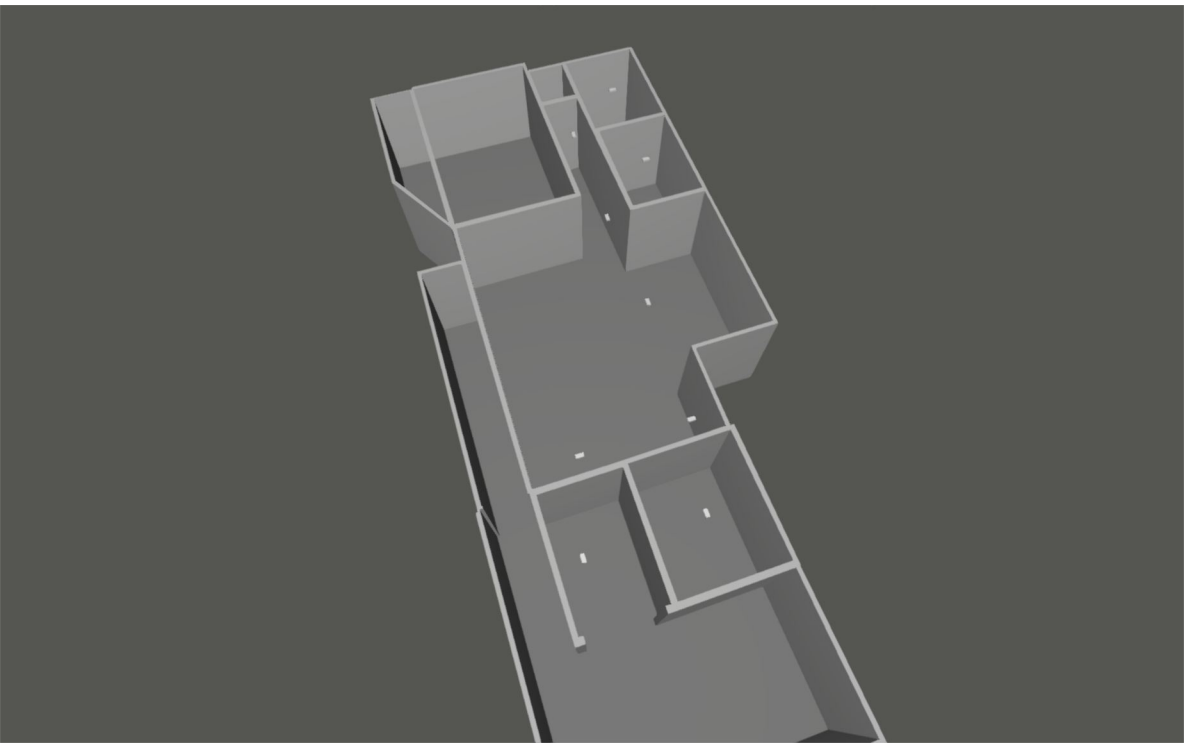


# San José del Fragua

Iluminación de emergencia espacios internos planta 2

Created with DIALux

# Lista de luminarias


| $\Phi_{total}$ | $P_{total}$ | Rendimiento lumínico | $\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | $P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1680 lm | 20.0 W | 84.0 lm/W | 1680 lm | 20.0 W |

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | 2.0 W | 168 lm | 84.2 lm/W |
| | | | | 2.0 W | 168 lm (100 %) | – |

# Ficha de producto

SYLVANIA - P28760-LED EMERG R3 2X1W

| | |
|---|---|
| P | 2.0 W |
| $P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 2.0 W |
| $\Phi_{Lámpara}$ | 169 lm |
| $\Phi_{Luminaria}$ | 168 lm |
| $\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 168 lm |
| η | 99.93 % |
| Rendimiento lumínico | 84.2 lm/W |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 100 |
| ELF | 100 % |

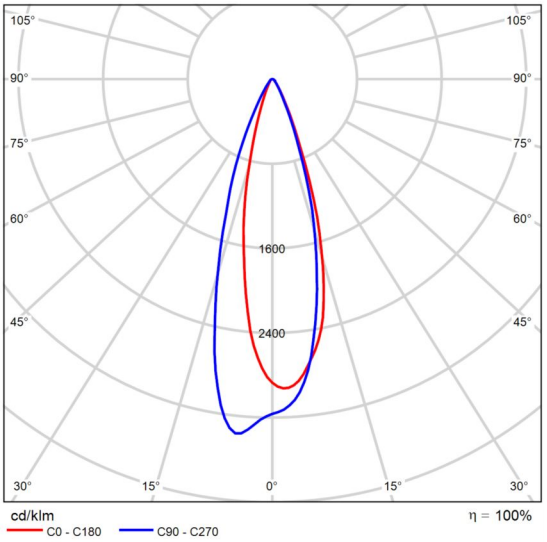


CDL polar


| γ | C0° | C90° | C0°- C360° |
|---|---|---|---|
| 0°-180° | 483.95 | 533.5 | 566.55 |
| 60°-90° | 3.36 | 3.97 | 4.35 |

Tabla de valoración de deslumbramiento [cd]

DIALux

San José del Fragua (Escena de iluminación de emergencia)

## Objetos de cálculo

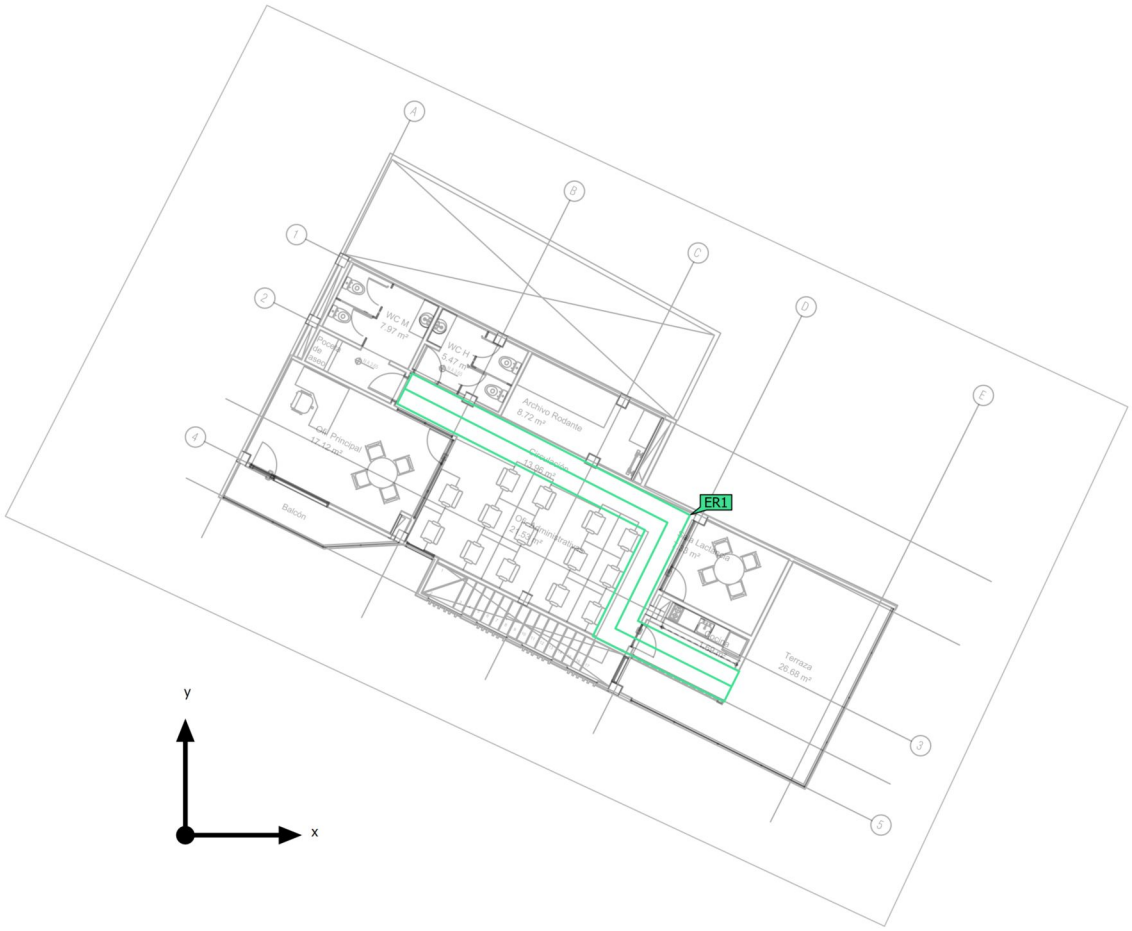

San José del Fragua (Escena de iluminación de emergencia)

# Objetos de cálculo

## Salidas de emergencia

| Propiedades | $E_{mín}$ Superficie media | $E_{máx}$ Superficie media | $E_{mín}$ Línea media | $E_{máx}$ Línea media | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida de emergencia 1<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 3.000 m | 0.00 lx | 0.00 lx | 0.00 lx | 0.00 lx | - | ER1 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua

# Lista de luminarias

| $\Phi_{total}$ | $P_{total}$ | Rendimiento lumínico | $\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | $P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1680 lm | 20.0 W | 84.0 lm/W | 1680 lm | 20.0 W |

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | | 2.0 W | 168 lm | 84.2 lm/W |
| | | | | | 2.0 W | 168 lm (100 %) | – |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 (Escena de iluminación de emergencia)

## Lista de locales



San José del Fragua · Planta 2 (Escena de iluminación de emergencia)

# Lista de locales

## Cocina

| $P_{total}$ | $A_{Local}$ | Potencia específica de conexión |
|---|---|---|
| 2.0 W | 5.73 m² | 0.35 W/m² (Área) |

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | P | Φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | 2.0 W | 168 lm (100 %) |

## Ofi. Administrativas

| $P_{total}$ | $A_{Local}$ | Potencia específica de conexión |
|---|---|---|
| 10.0 W | 45.96 m² | 0.22 W/m² (Área) |

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | P | Φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | 2.0 W | 168 lm (100 %) |

## Sala Lactancia

| $P_{total}$ | $A_{Local}$ | Potencia específica de conexión | $E_{mín\ (Área\ anti\text{-}pánico)}$ |
|---|---|---|---|
| 2.0 W | 7.46 m² | 0.27 W/m² (Área) | 3.25 lx |

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | P | Φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | 2.0 W | 168 lm (100 %) |

San José del Fragua · Planta 2 (Escena de iluminación de emergencia)

# Lista de locales

## WC H

| $P_{total}$ | $A_{Local}$ | Potencia específica de conexión | $E_{mín (Área anti-pánico)}$ |
|---|---|---|---|
| 4.0 W | 5.68 m² | 0.70 W/m² (Área) | 9.93 lx |

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | P | Φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | 2.0 W | 168 lm (100 %) |

## WC M


| $P_{total}$ | $A_{Local}$ | Potencia específica de conexión | $E_{mín (Área anti-pánico)}$ |
|---|---|---|---|
| 2.0 W | 5.81 m² | 0.34 W/m² (Área) | 4.42 lx |

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | P | Φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | 2.0 W | 168 lm (100 %) |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 (Escena de iluminación de emergencia)

## Objetos de cálculo

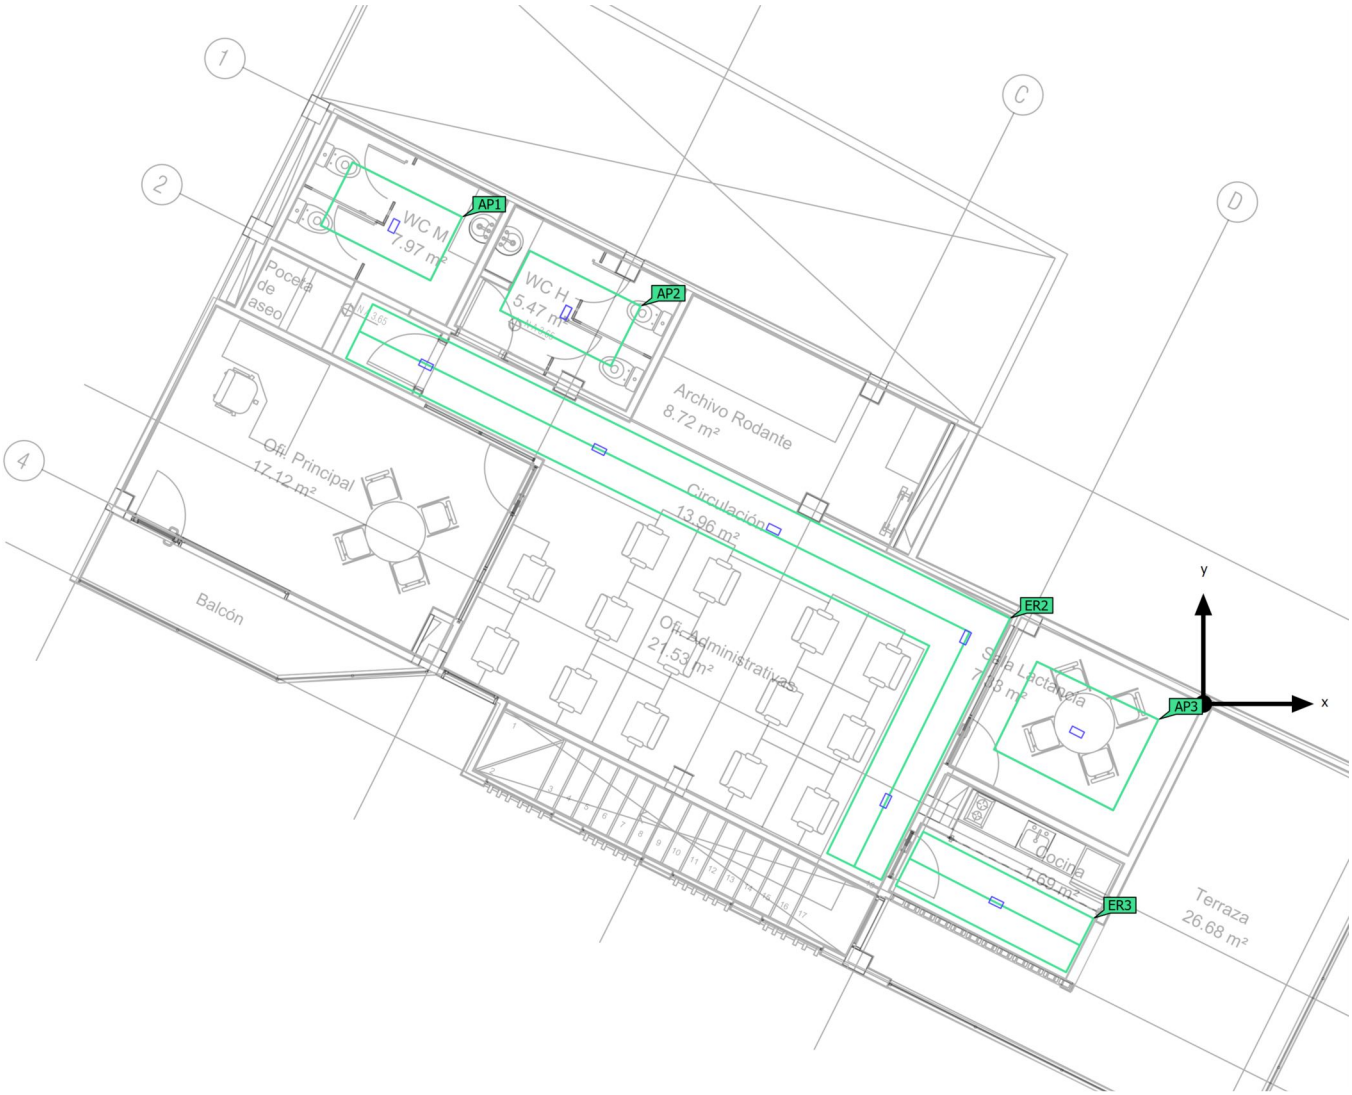

San José del Fragua · Planta 2 (Escena de iluminación de emergencia)

# Objetos de cálculo

## Superficies antipánico

| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (Sala Lactancia)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.25 lx | 72.9 lx | 0.045 | AP3 |
| Área anti-pánico (WC H)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 9.93 lx | 116 lx | 0.086 | AP2 |
| Área anti-pánico (WC M)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 4.42 lx | 57.9 lx | 0.076 | AP1 |

## Salidas de emergencia


| Propiedades | $E_{mín}$ Superficie media | $E_{máx}$ Superficie media | $E_{mín}$ Línea media | $E_{máx}$ Línea media | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida de emergencia 2<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 2.87 lx | 74.3 lx | 3.42 lx | 73.0 lx | 0.047 | ER2 |
| Salida de emergencia 4<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 2.14 lx | 74.0 lx | 3.02 lx | 73.1 lx | 0.041 | ER3 |


Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 (Escena de iluminación de emergencia)

# Salida de emergencia 2



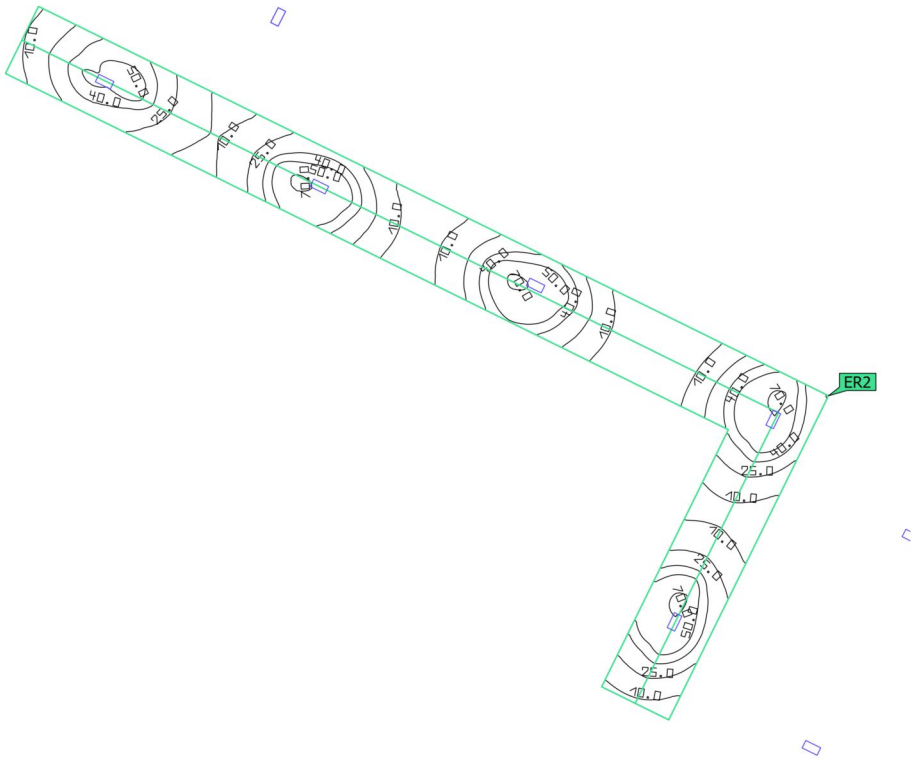



| Propiedades | $E_{mín}$ Superficie media | $E_{máx}$ Superficie media | $E_{mín}$ Línea media | $E_{máx}$ Línea media | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida de emergencia 2<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 2.87 lx | 74.3 lx | 3.42 lx | 73.0 lx | 0.047 | ER2 |


Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 (Escena de iluminación de emergencia)

# Salida de emergencia 4



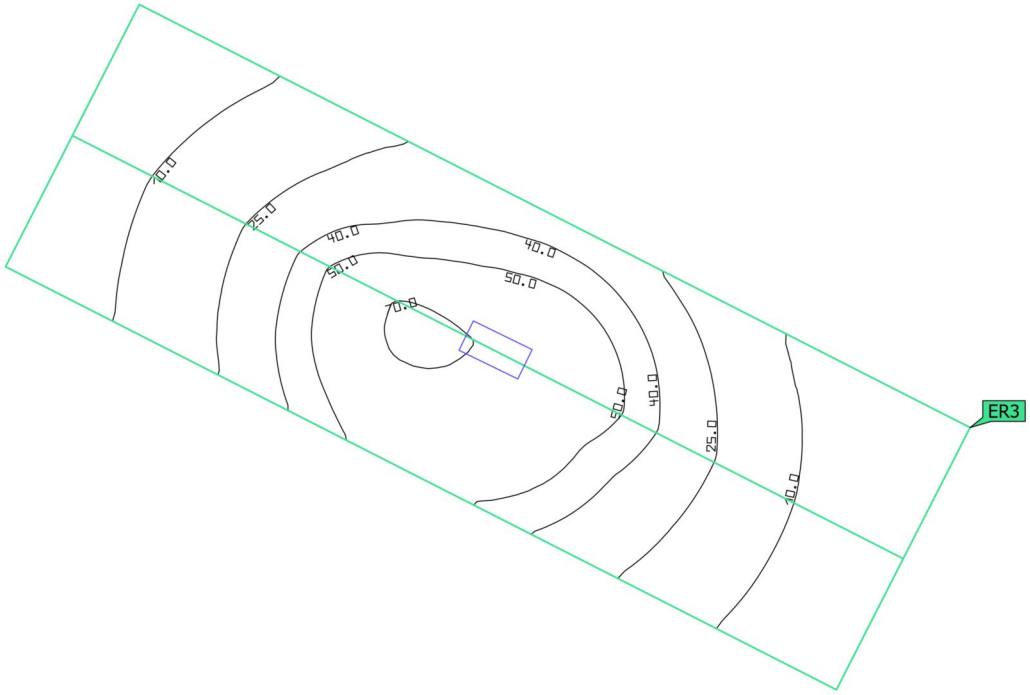



| Propiedades | $E_{mín}$ Superficie media | $E_{máx}$ Superficie media | $E_{mín}$ Línea media | $E_{máx}$ Línea media | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida de emergencia 4<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 2.14 lx | 74.0 lx | 3.02 lx | 73.1 lx | 0.041 | ER3 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · Cocina


## Plano de situación de luminarias

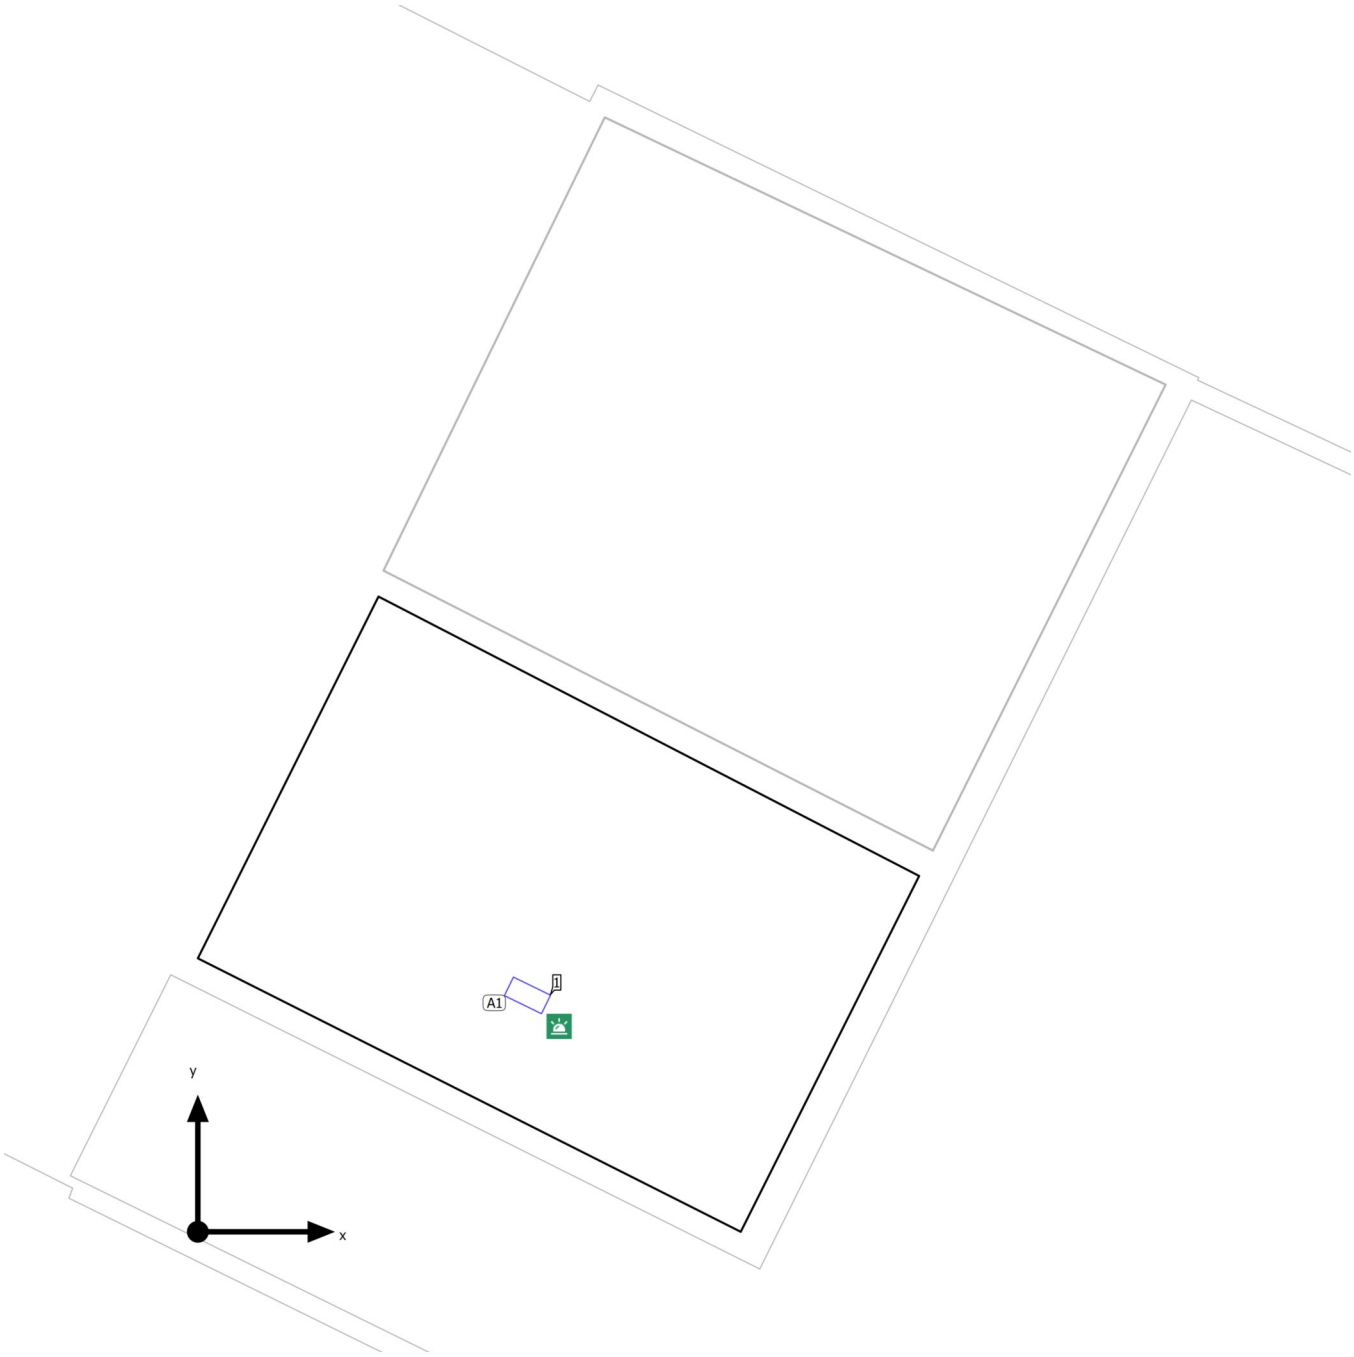

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · Cocina

# Plano de situación de luminarias



| | | | |
|---|---|---|---|
| Fabricante | SYLVANIA | P | 2.0 W |
| Nombre del artículo | P28760-LED EMERG R3 2X1W | $P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 2.0 W |
| Lámpara | 1x | $\Phi_{Luminaria}$ | 168 lm |
| | | $\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 168 lm |
| | | ELF | 100 % |

## 1 x SYLVANIA P28760-LED EMERG R3 2X1W


| Tipo | Disposición en línea |
|---|---|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 1.598 m / 1.146 m / 2.500 m |
| Dirección X | 1 Uni., Centro - centro, 2.900 m |
| Organización | A1 |

| X | Y | Altura de montaje | Luminaria |
|---|---|---|---|
| 1.598 m | 1.146 m | 2.500 m | 1 |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · Ofi. Administrativas (Escena de iluminación de emergencia)

## Resumen

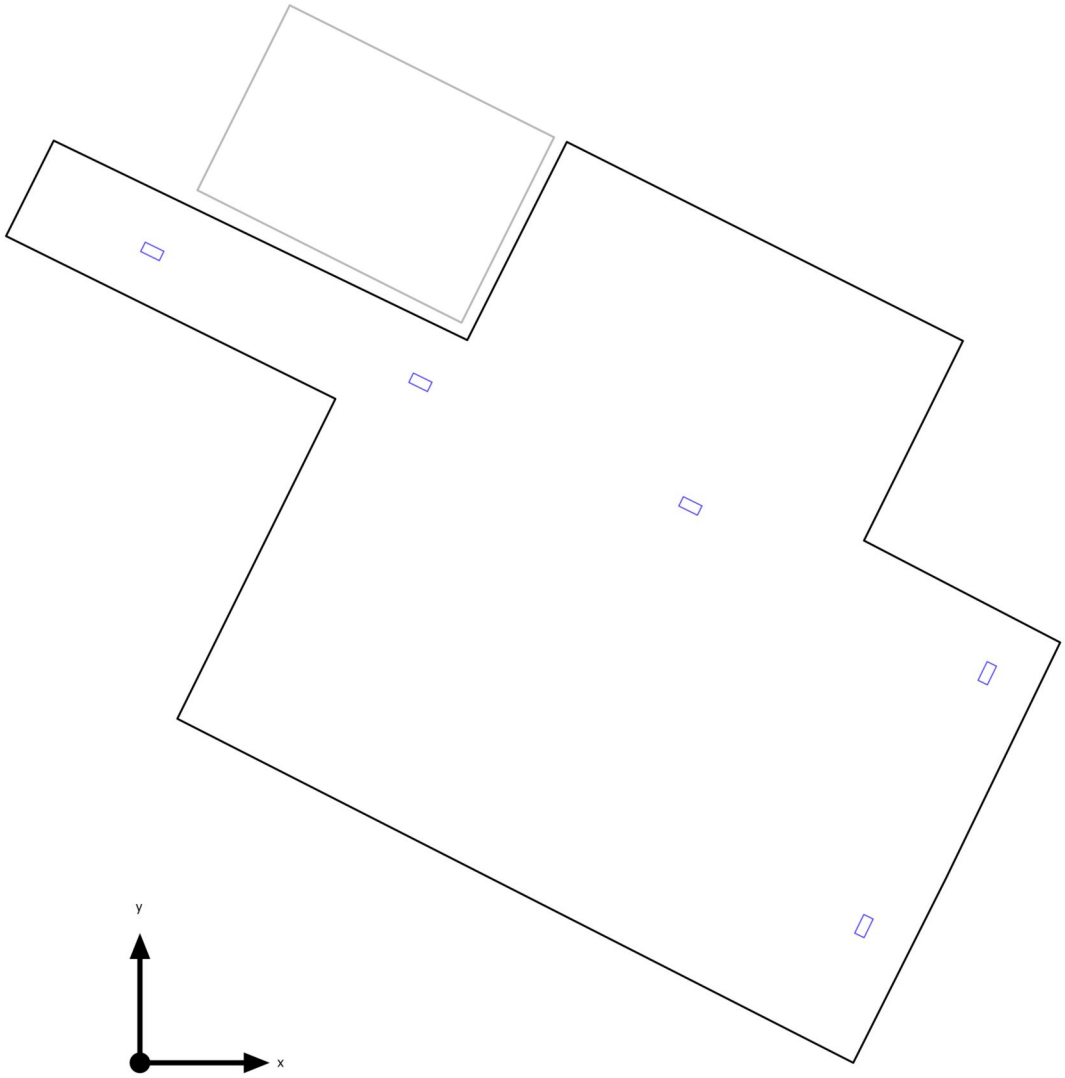


| | |
|---|---|
| Base | 45.96 m² |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) |

| | |
|---|---|
| Altura de montaje | 2.500 m – 2.800 m |

San José del Fragua · Planta 2 · Ofi. Administrativas (Escena de iluminación de emergencia)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Índice |
|---|---|---|---|
| Área | Potencia específica de conexión | 0.22 W/m² | |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | 2.0 W | 168 lm | 84.2 lm/W |
| | | | | 2.0 W | 168 lm (100 %) | – |

DIALux


San José del Fragua · Planta 2 · Ofi. Administrativas

## Plano de situación de luminarias



San José del Fragua · Planta 2 · Ofi. Administrativas

# Plano de situación de luminarias



| | |
|---|---|
| Fabricante | SYLVANIA |
| Nombre del artículo | P28760-LED EMERG R3 2X1W |
| Lámpara | 1x |

| | |
|---|---|
| P | 2.0 W |
| $P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 2.0 W |
| $\Phi_{Luminaria}$ | 168 lm |
| $\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 168 lm |
| ELF | 100 % |

## 2 x SYLVANIA P28760-LED EMERG R3 2X1W

| Tipo | Disposición en línea |
|---|---|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 2.703 m / 6.559 m / 2.500 m |
| Dirección X | 2 Uni., Centro - centro, Distancias desiguales |
| Organización | A1 |

| X | Y | Altura de montaje | Luminaria |
|---|---|---|---|
| 5.305 m | 5.367 m | 2.500 m | 1 |
| 2.703 m | 6.559 m | 2.500 m | 2 |

## 2 x SYLVANIA P28760-LED EMERG R3 2X1W

| Tipo | Disposición en línea |
|---|---|
| 1era Luminaria (X/Y/Z) | 8.167 m / 3.755 m / 2.500 m |
| Dirección X | 2 Uni., Centro - centro, Distancias desiguales |
| Organización | A2 |

| X | Y | Altura de montaje | Luminaria |
|---|---|---|---|
| 8.167 m | 3.755 m | 2.500 m | 3 |
| 6.978 m | 1.318 m | 2.500 m | 4 |

## Luminarias individuales

San José del Fragua · Planta 2 · Ofi. Administrativas


## Plano de situación de luminarias

| X | Y | Altura de montaje | Luminaria |
|---|---|---|---|
| 0.119 m | 7.820 m | 2.800 m | 5 |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · Ofi. Administrativas (Escena de iluminación de emergencia)

## Superficie de cálculo 16

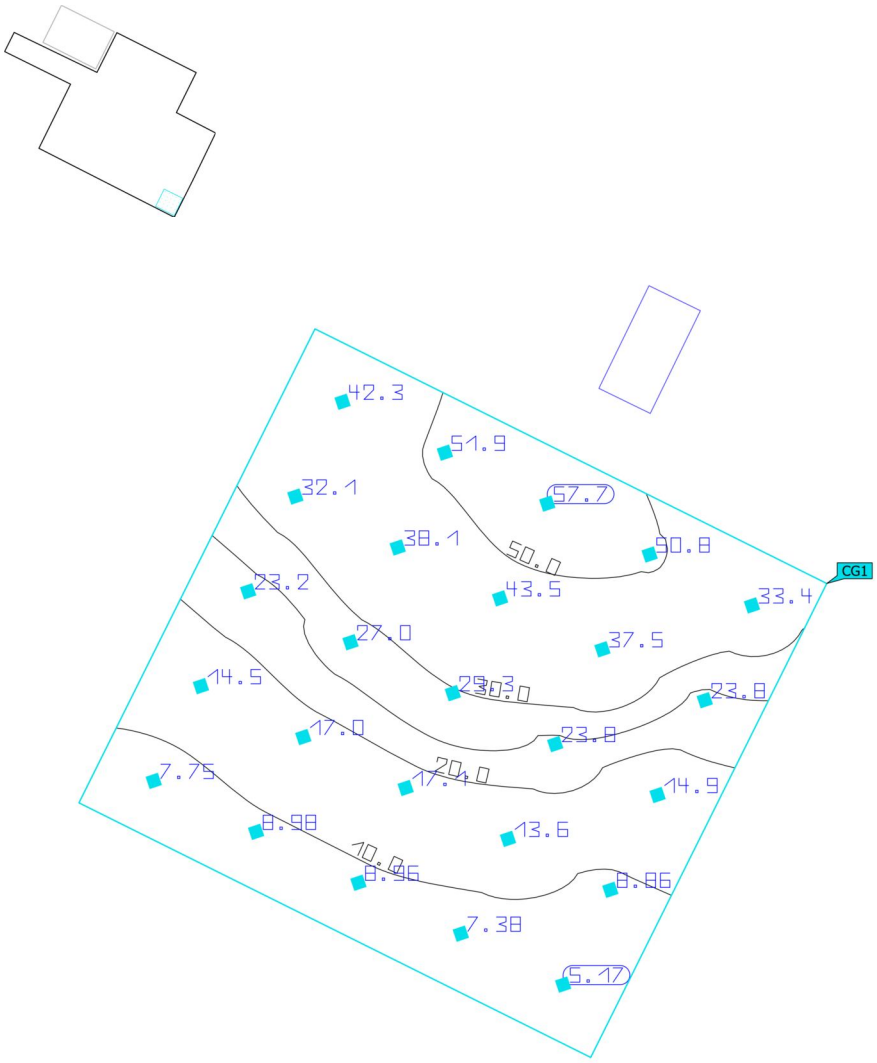



| Propiedades | Ē | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie de cálculo 16<br>Iluminancia perpendicular<br>Altura: 0.000 m | 25.5 lx | 5.17 lx | 57.7 lx | 0.20 | 0.090 | CG1 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

San José del Fragua · Planta 2 · Sala Lactancia (Escena de iluminación de emergencia)

## Resumen

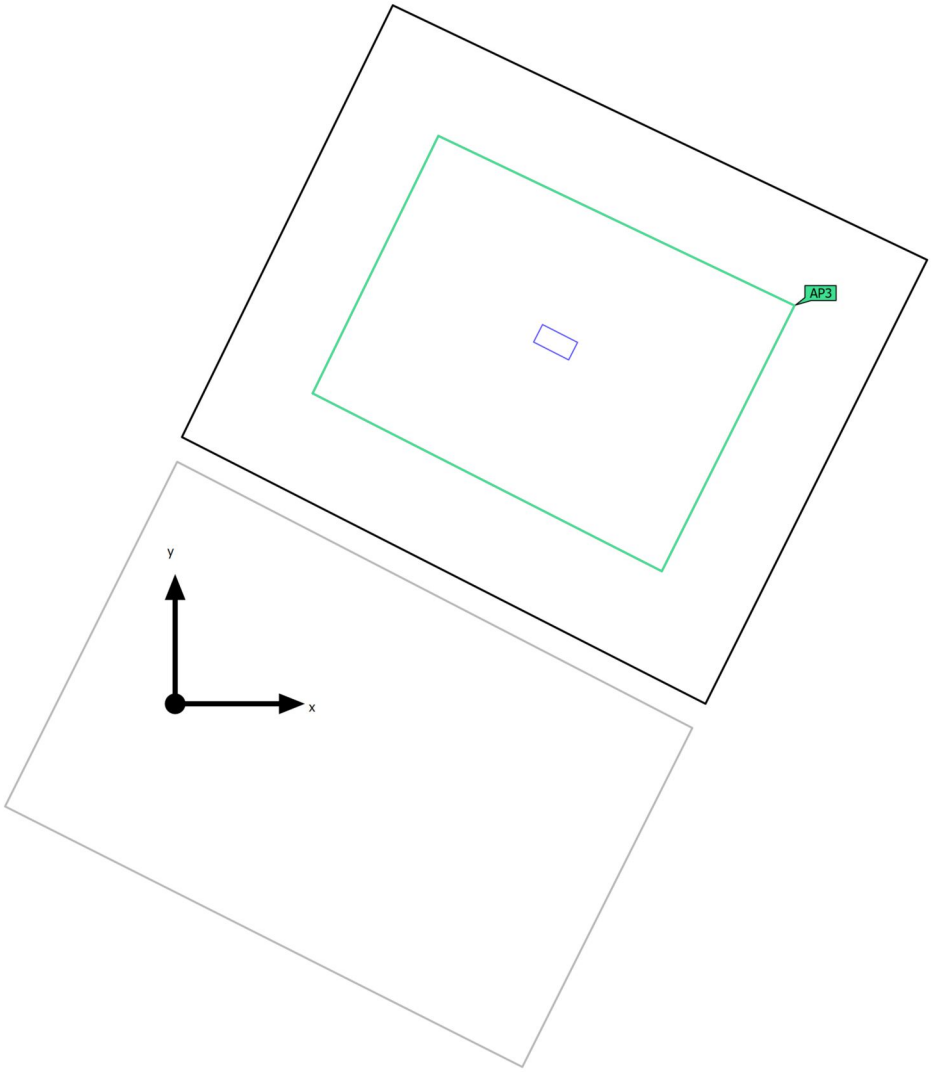


| | |
|---|---|
| Base | 7.46 m² |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) |

| | |
|---|---|
| Altura interior del local | 2.800 m |
| Altura de montaje | 2.500 m |

San José del Fragua · Planta 2 · Sala Lactancia (Escena de iluminación de emergencia)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Índice |
|---|---|---|---|
| Área | Potencia específica de conexión | 0.27 W/m² | |

## Área anti-pánico

| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (Sala Lactancia)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.25 lx | 72.9 lx | 0.045 | AP3 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.


## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | 2.0 W | 168 lm | 84.2 lm/W |
| | | | | 2.0 W | 168 lm (100 %) | – |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · Sala Lactancia


## Plano de situación de luminarias

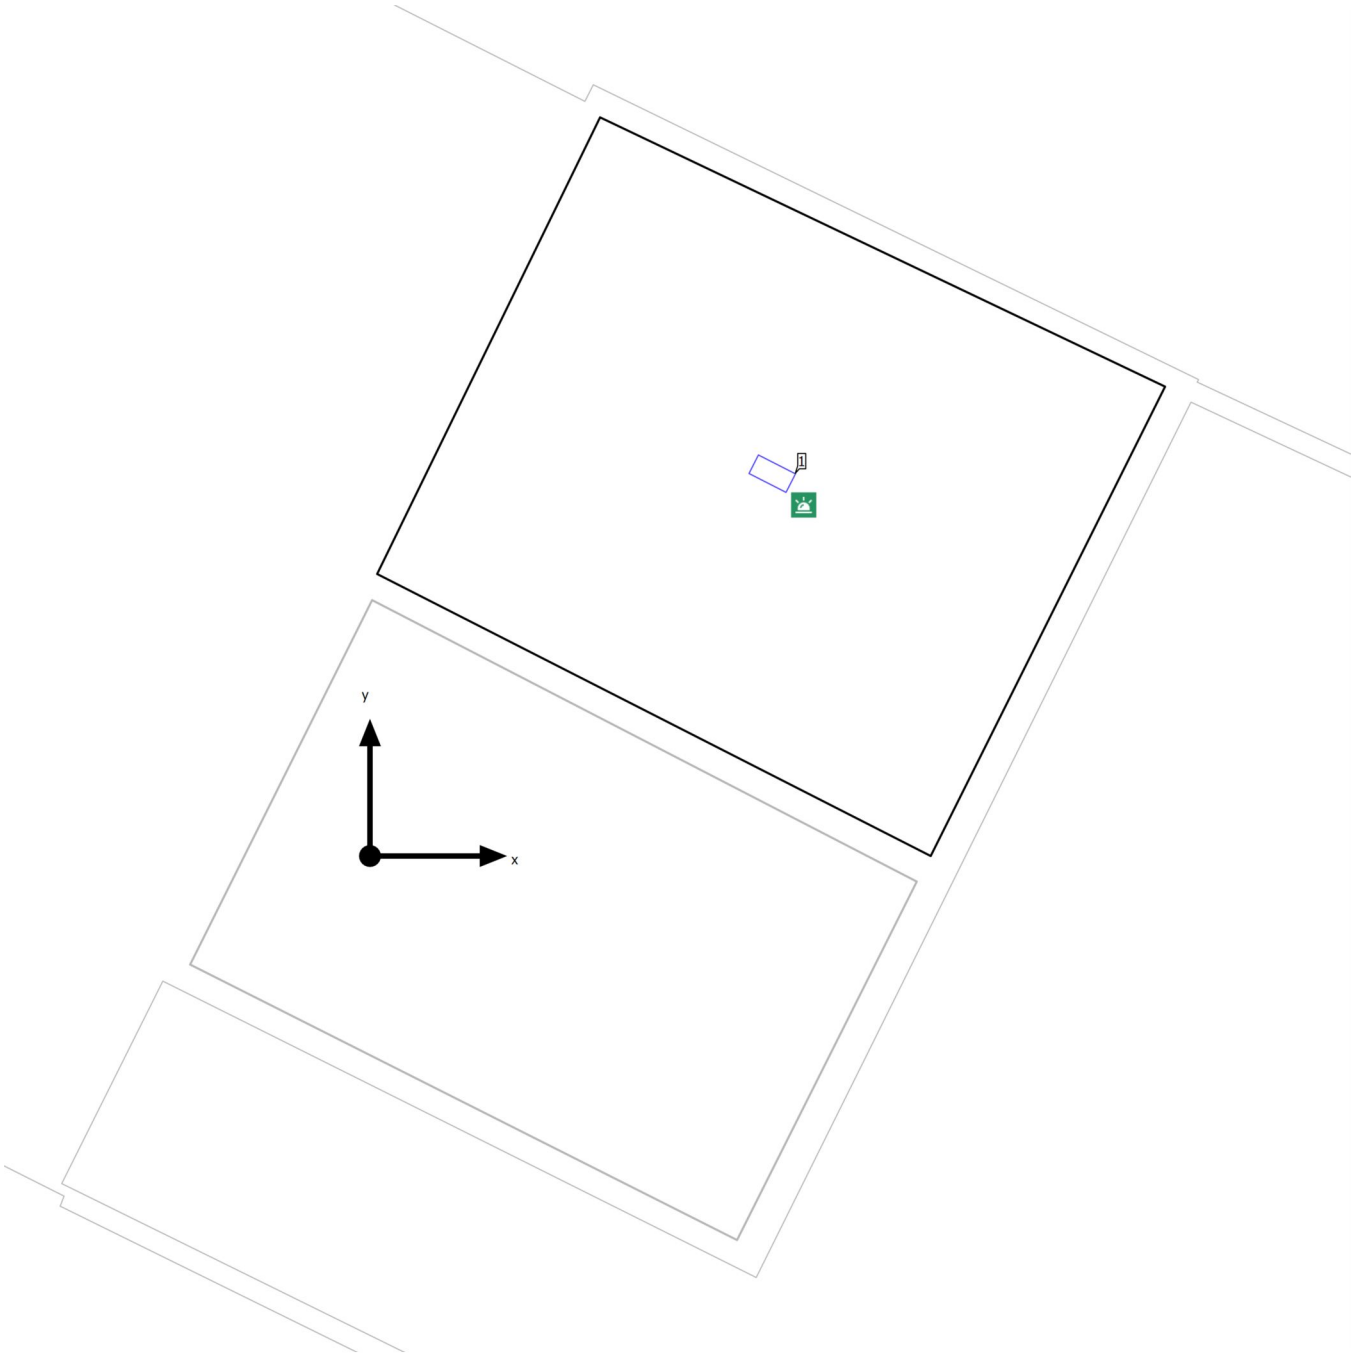

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · Sala Lactancia

# Plano de situación de luminarias



| | | | |
|---|---|---|---|
| Fabricante | SYLVANIA | P | 2.0 W |
| Nombre del artículo | P28760-LED EMERG R3 2X1W | $P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 2.0 W |
| Lámpara | 1x | $\Phi_{Luminaria}$ | 168 lm |
| | | $\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 168 lm |
| | | ELF | 100 % |


## Luminarias individuales

| X | Y | Altura de montaje | Luminaria |
|---|---|---|---|
| 1.936 m | 1.840 m | 2.500 m | 1 |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · Sala Lactancia (Escena de iluminación de emergencia)

## Objetos de cálculo

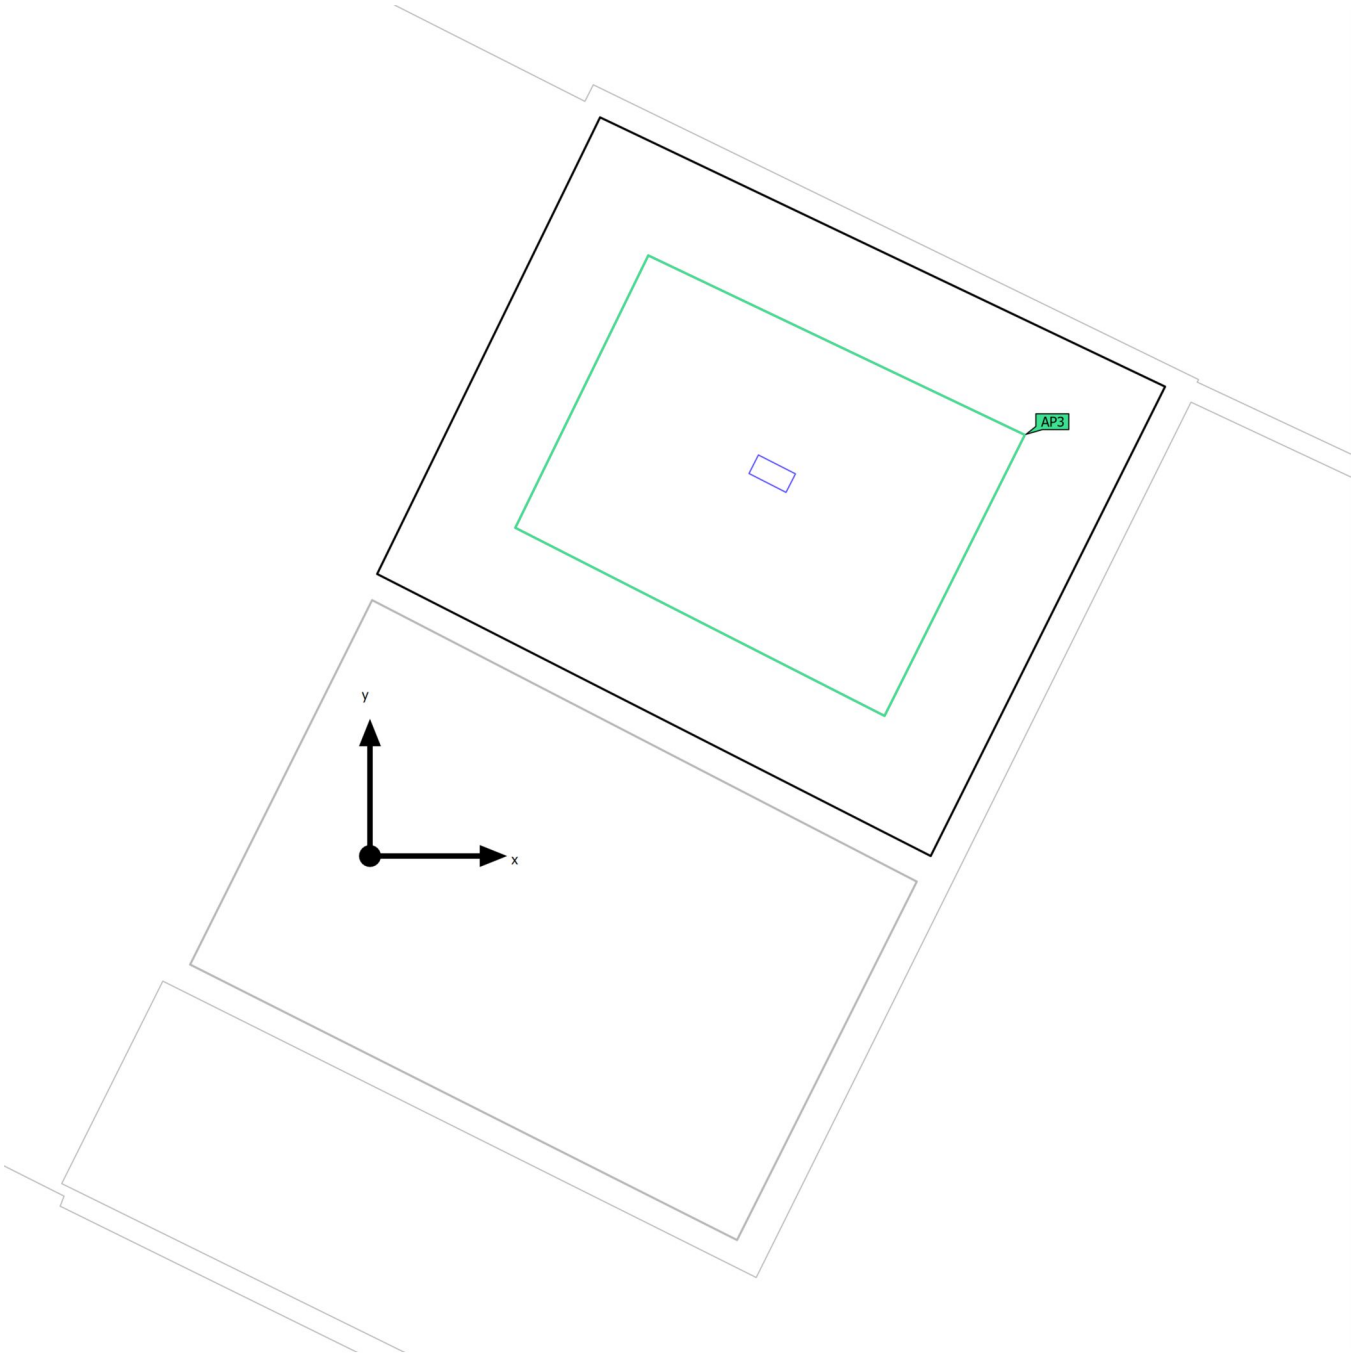

San José del Fragua · Planta 2 · Sala Lactancia (Escena de iluminación de emergencia)

# Objetos de cálculo

## Superficies antipánico


| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (Sala Lactancia)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.25 lx | 72.9 lx | 0.045 | AP3 |


Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · Sala Lactancia (Escena de iluminación de emergencia)

# Área anti-pánico (Sala Lactancia)



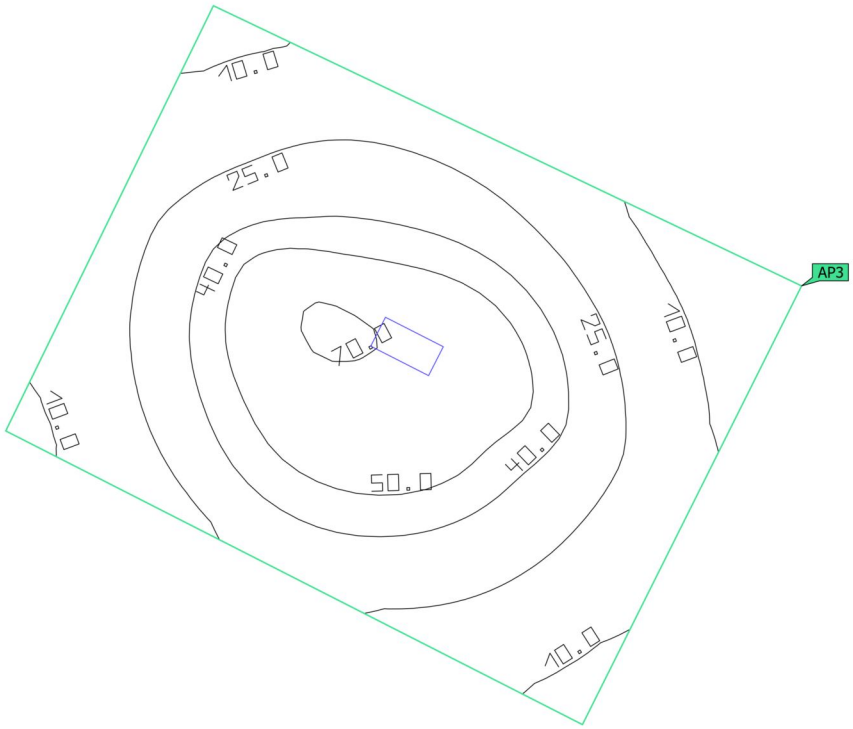



| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (Sala Lactancia)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 3.25 lx | 72.9 lx | 0.045 | AP3 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC H (Escena de iluminación de emergencia)

## Resumen

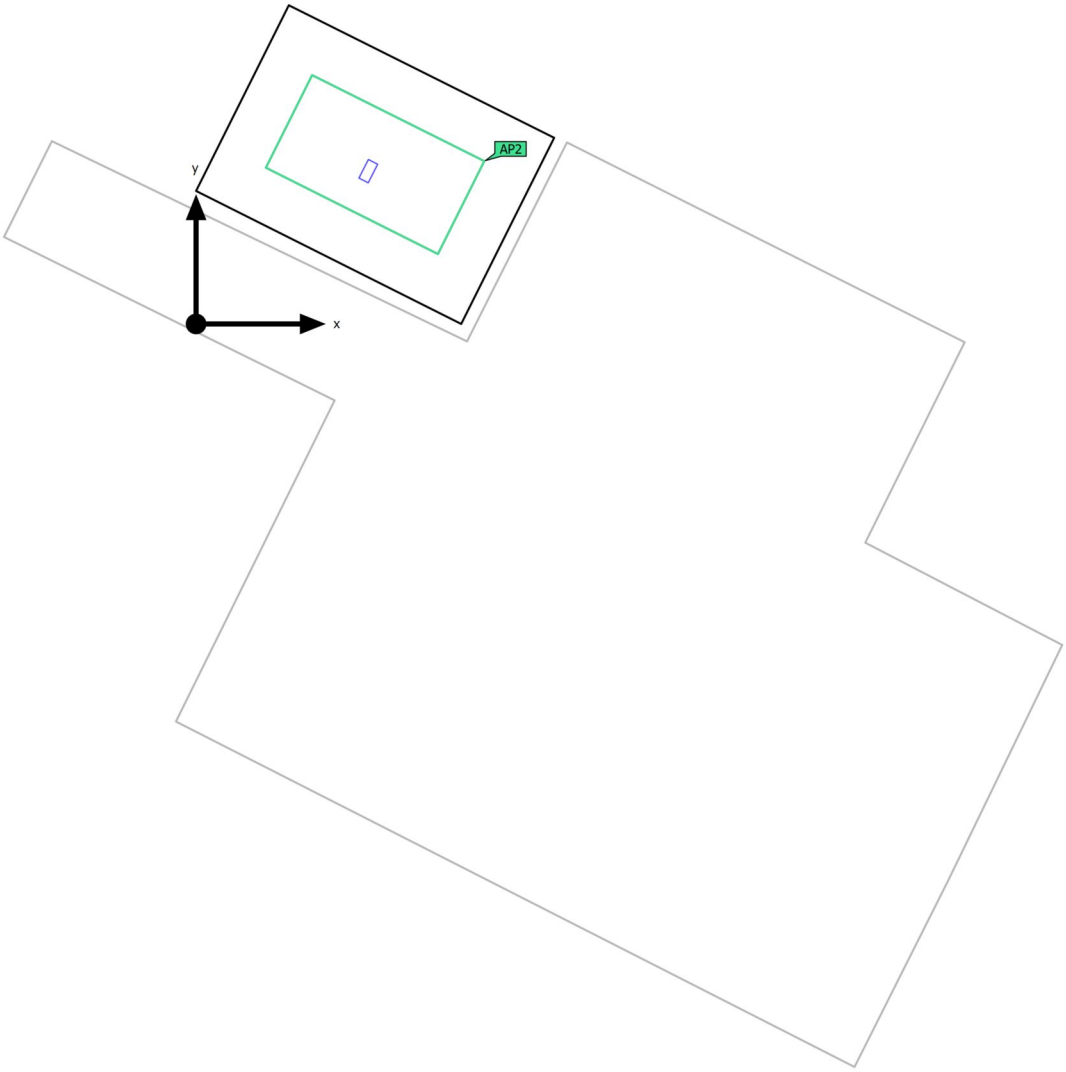


| | |
|---|---|
| Base | 5.68 m² |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) |

| | |
|---|---|
| Altura interior del local | 2.800 m |
| Altura de montaje | 2.800 m |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC H (Escena de iluminación de emergencia)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Índice |
|---|---|---|---|
| Área | Potencia específica de conexión | 0.70 W/m² | |

## Área anti-pánico

| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (WC H)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 9.93 lx | 116 lx | 0.086 | AP2 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.


## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | | 2.0 W | 168 lm | 84.2 lm/W |
| | | | | | 2.0 W | 168 lm (100 %) | – |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC H


## Plano de situación de luminarias

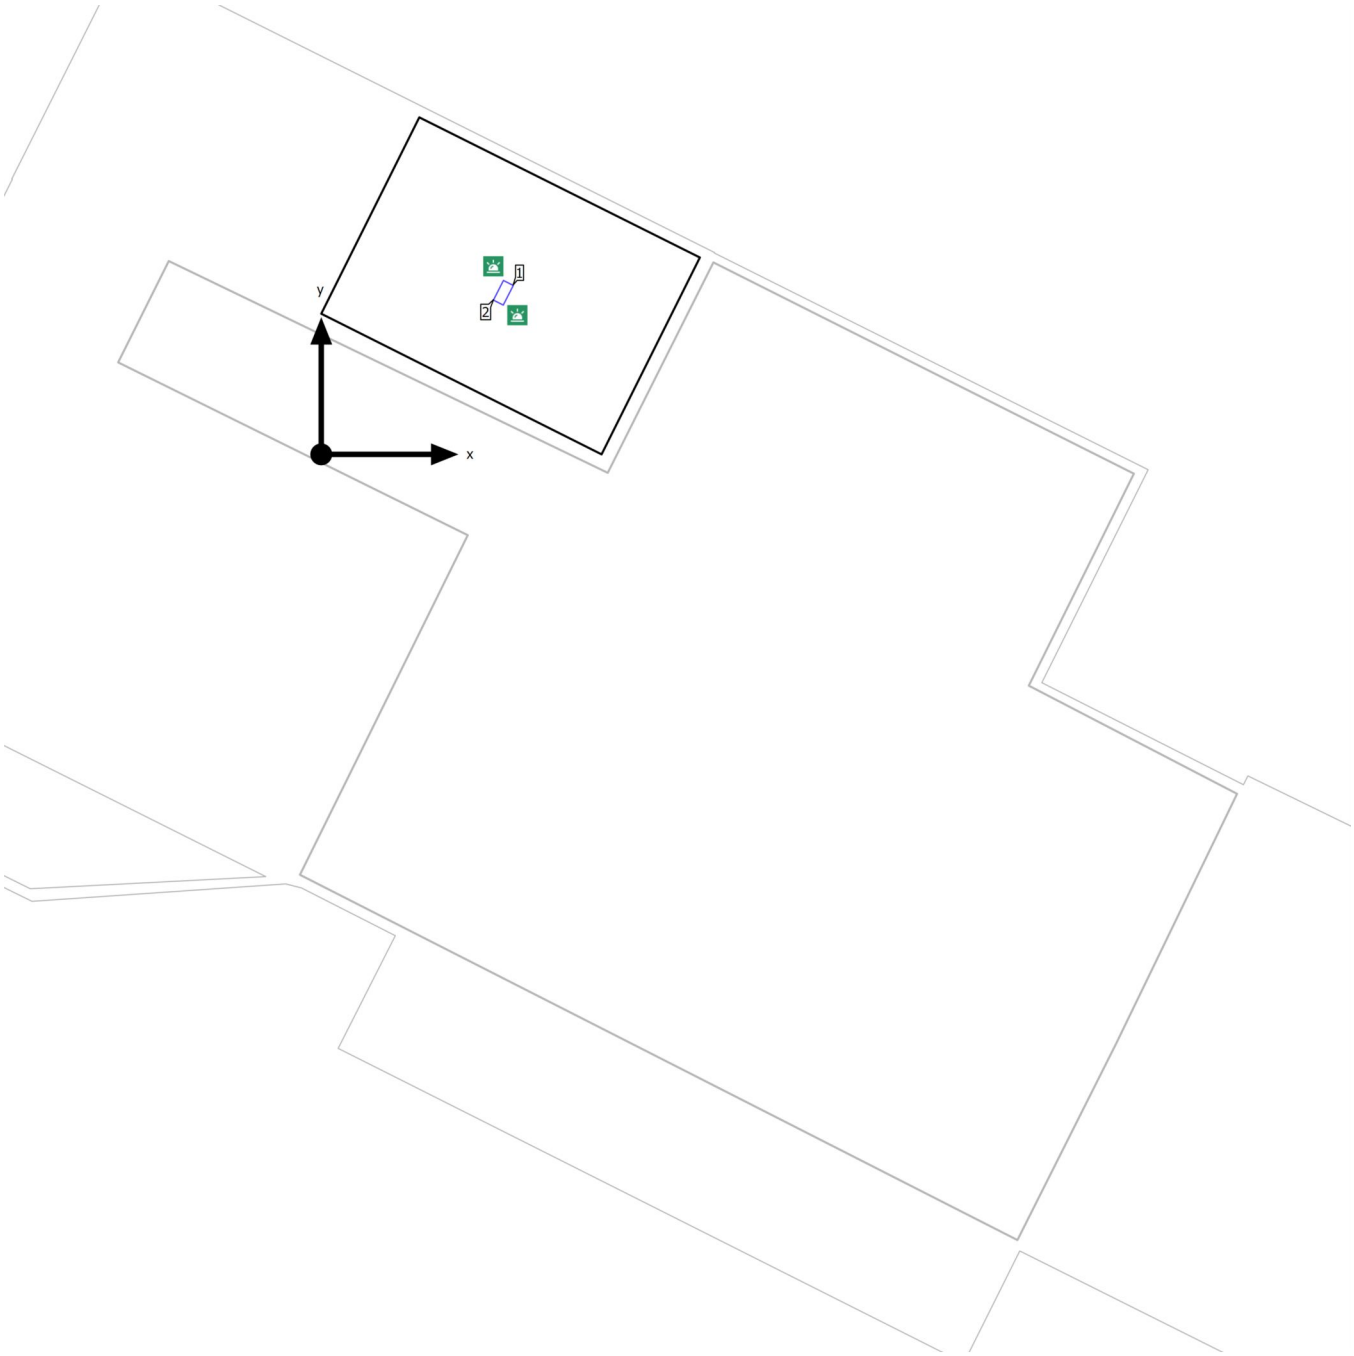

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC H

# Plano de situación de luminarias



| | | | |
|---|---|---|---|
| Fabricante | SYLVANIA | P | 2.0 W |
| Nombre del artículo | P28760-LED EMERG R3 2X1W | $P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 2.0 W |
| Lámpara | 1x | $\Phi_{Luminaria}$ | 168 lm |
| | | $\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 168 lm |
| | | ELF | 100 % |


## Luminarias individuales

| X | Y | Altura de montaje | Luminaria |
|---|---|---|---|
| 1.653 m | 1.467 m | 2.800 m | 1 |
| 1.653 m | 1.467 m | 2.800 m | 2 |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC H (Escena de iluminación de emergencia)

## Objetos de cálculo

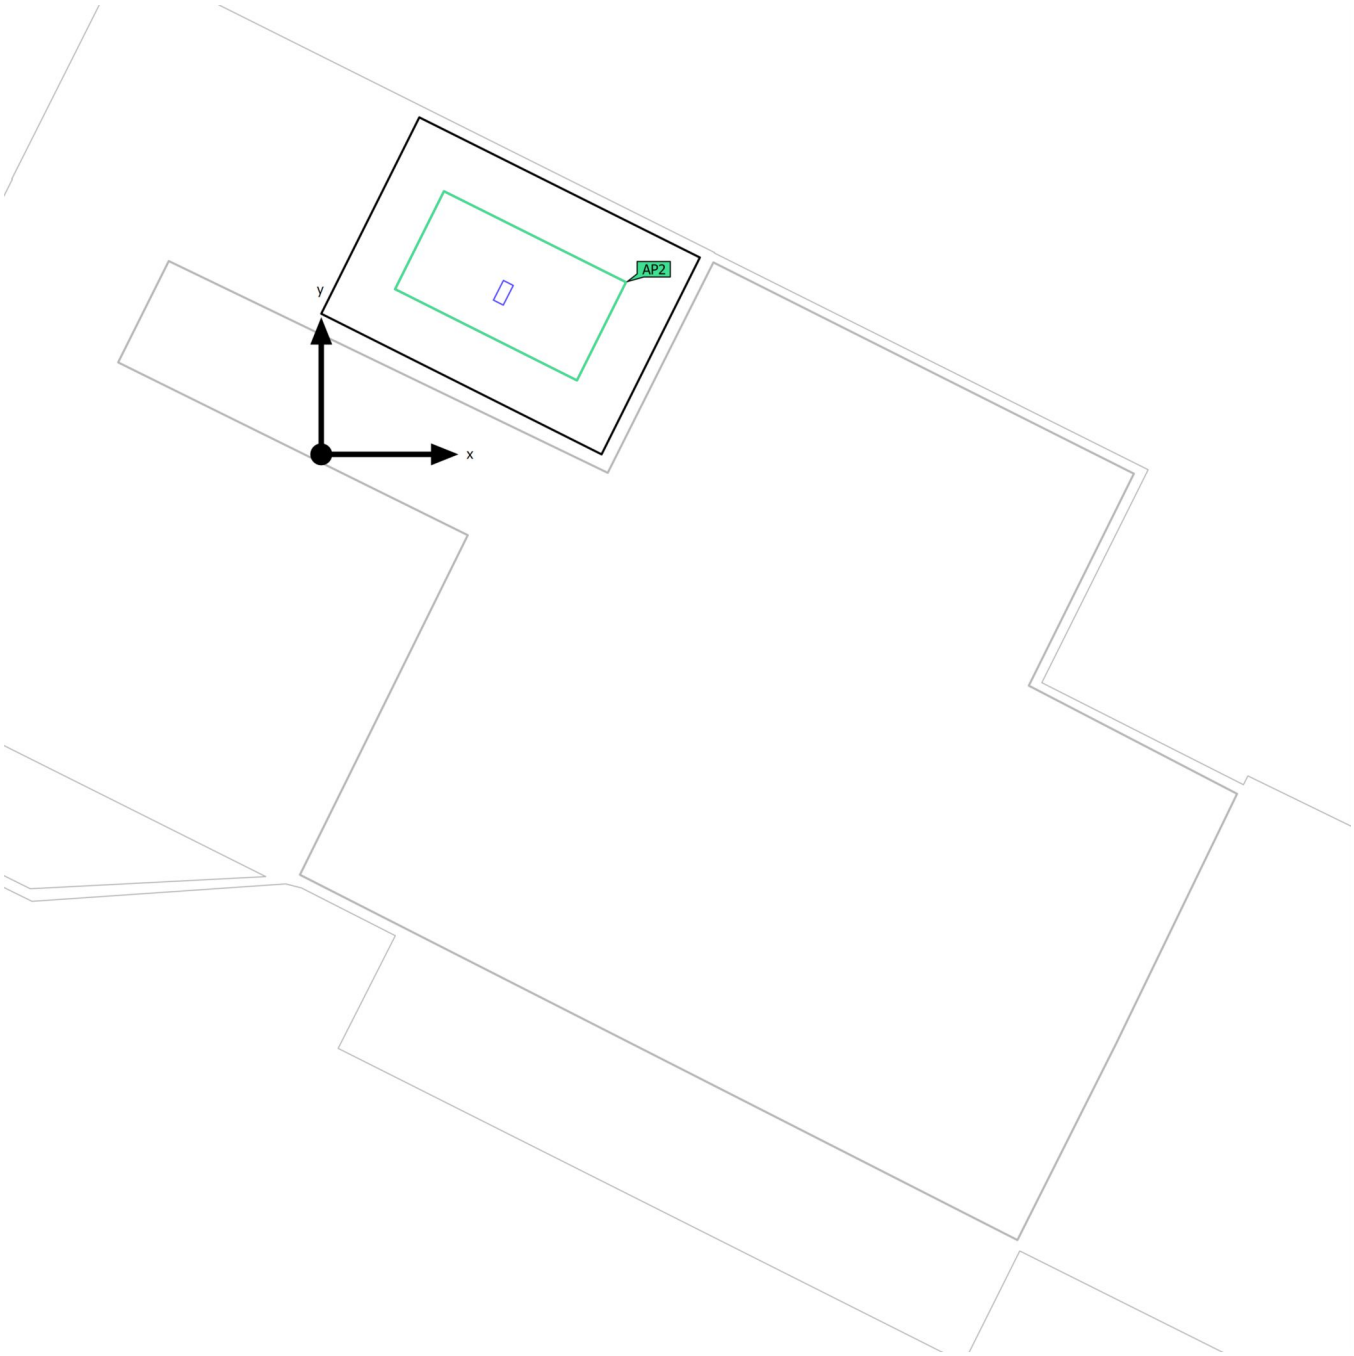

San José del Fragua · Planta 2 · WC H (Escena de iluminación de emergencia)

# Objetos de cálculo

## Superficies antipánico


| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (WC H)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 9.93 lx | 116 lx | 0.086 | AP2 |


Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC H (Escena de iluminación de emergencia)

# Área anti-pánico (WC H)



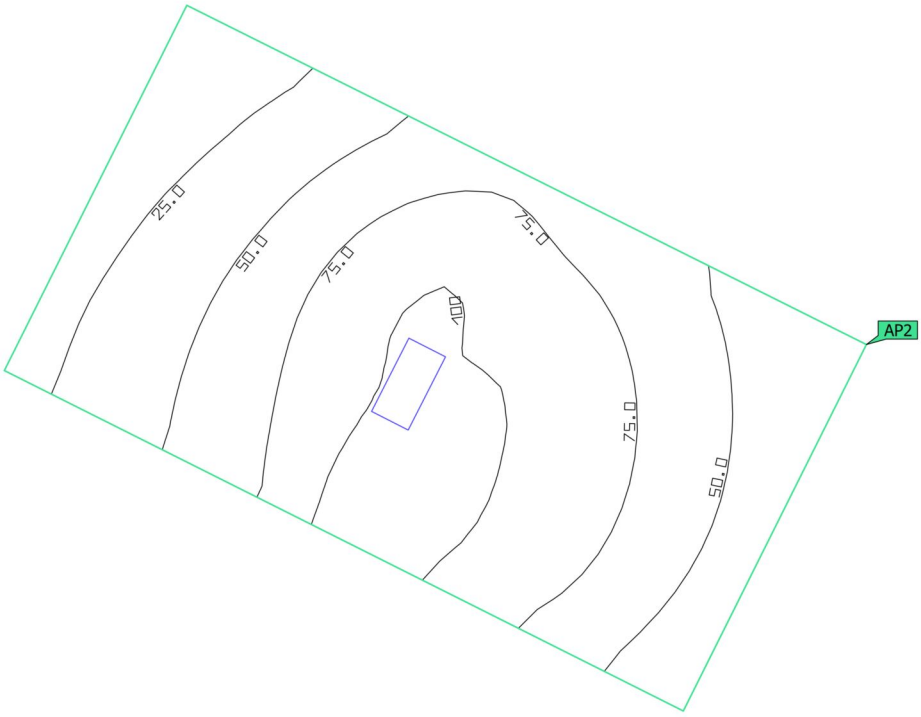



| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (WC H)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 9.93 lx | 116 lx | 0.086 | AP2 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC M (Escena de iluminación de emergencia)

## Resumen

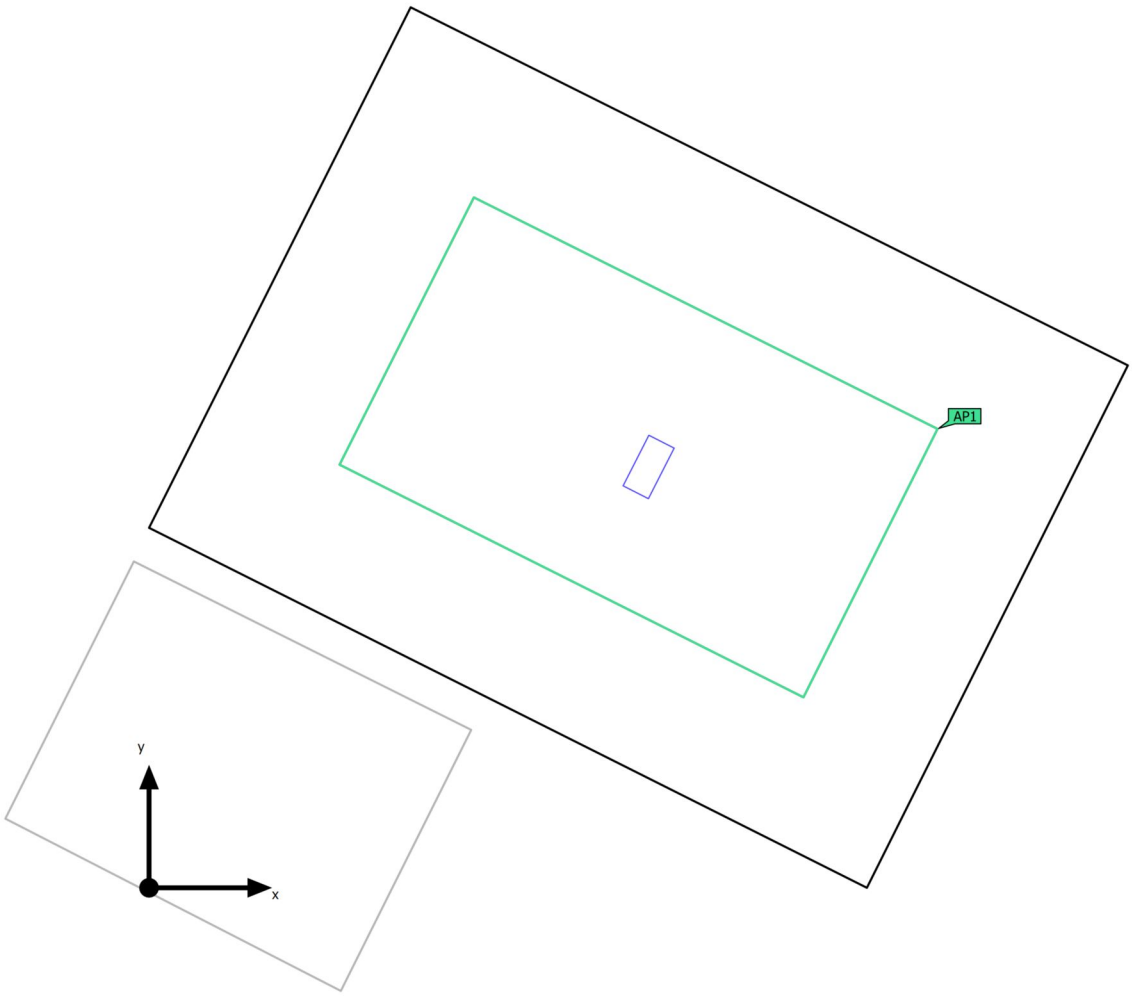


| | |
|---|---|
| Base | 5.81 m² |
| Grado de reflexión | Techo: 70.0 %,<br>Paredes: 50.0 %,<br>Suelo: 20.0 % |
| Factor de degradación | 0.80 (Global) |

| | |
|---|---|
| Altura interior del local | 2.800 m |
| Altura de montaje | 2.800 m |

San José del Fragua · Planta 2 · WC M (Escena de iluminación de emergencia)

# Resumen

## Resultados

| | Tamaño | Calculado | Índice |
|---|---|---|---|
| Área | Potencia específica de conexión | 0.34 W/m² | |

## Área anti-pánico

| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (WC M)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 4.42 lx | 57.9 lx | 0.076 | AP1 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.


## Lista de luminarias

| Uni. | Fabricante | N° de artículo | Nombre del artículo | | P | Φ | Rendimiento lumínico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLVANIA | | P28760-LED EMERG R3 2X1W | | 2.0 W | 168 lm | 84.2 lm/W |
| | | | | | 2.0 W | 168 lm (100 %) | – |

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC M


## Plano de situación de luminarias

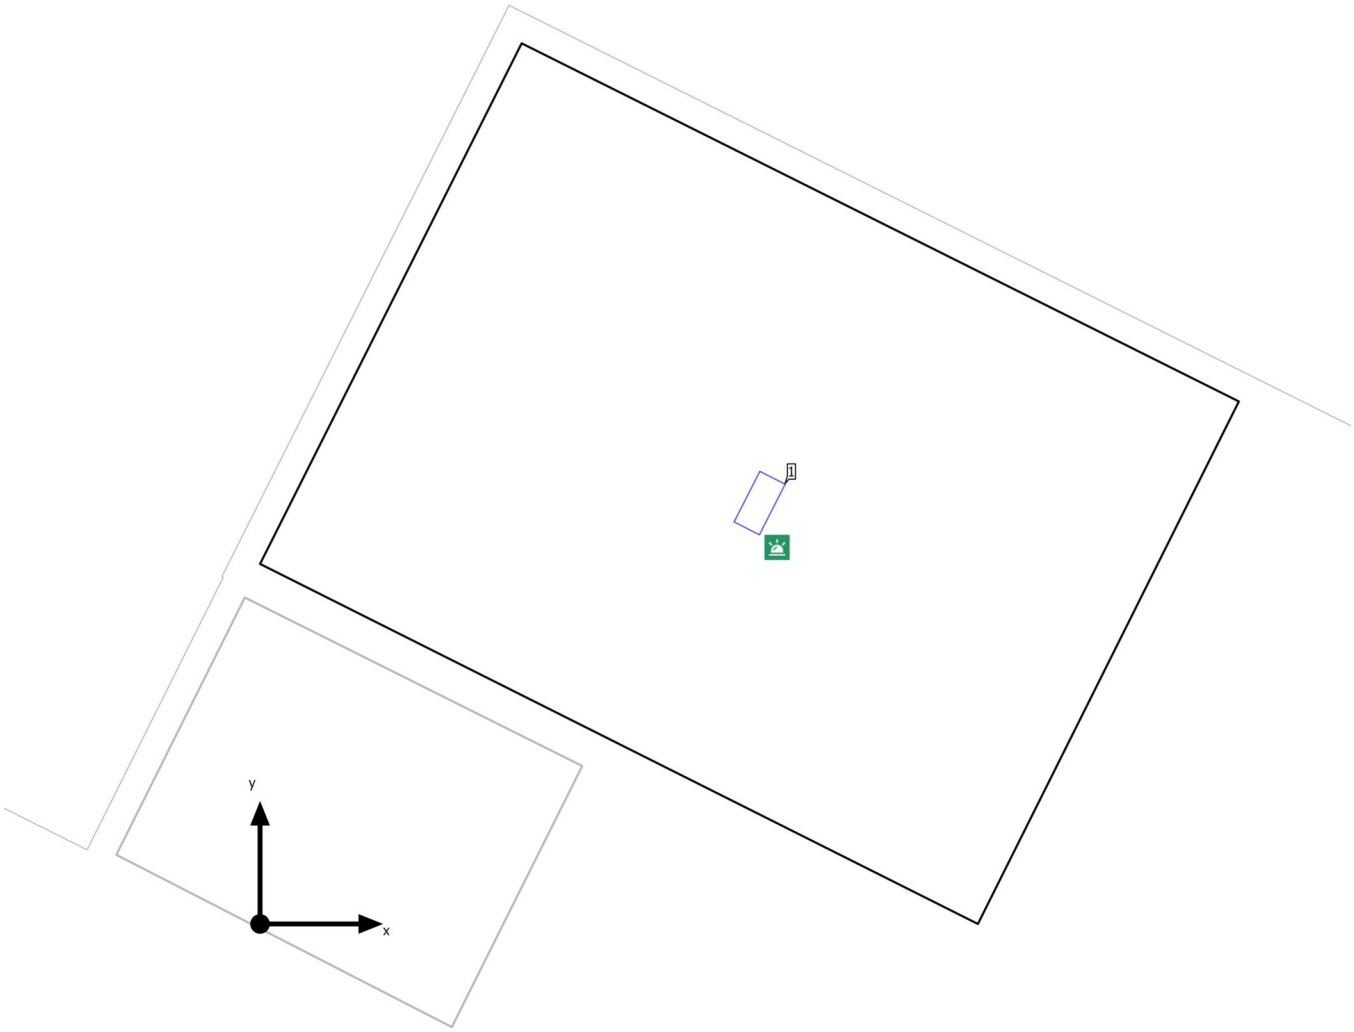

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC M

# Plano de situación de luminarias




| | | | |
|---|---|---|---|
| Fabricante | SYLVANIA | P | 2.0 W |
| Nombre del artículo | P28760-LED EMERG R3 2X1W | $P_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 2.0 W |
| Lámpara | 1x | $\Phi_{Luminaria}$ | 168 lm |
| | | $\Phi_{Alumbrado\ de\ emergencia}$ | 168 lm |
| | | ELF | 100 % |

## Luminarias individuales

| X | Y | Altura de montaje | Luminaria |
|---|---|---|---|
| 1.761 m | 1.483 m | 2.800 m | 1 |

San José del Fragua · Planta 2 · WC M (Escena de iluminación de emergencia)

## Objetos de cálculo

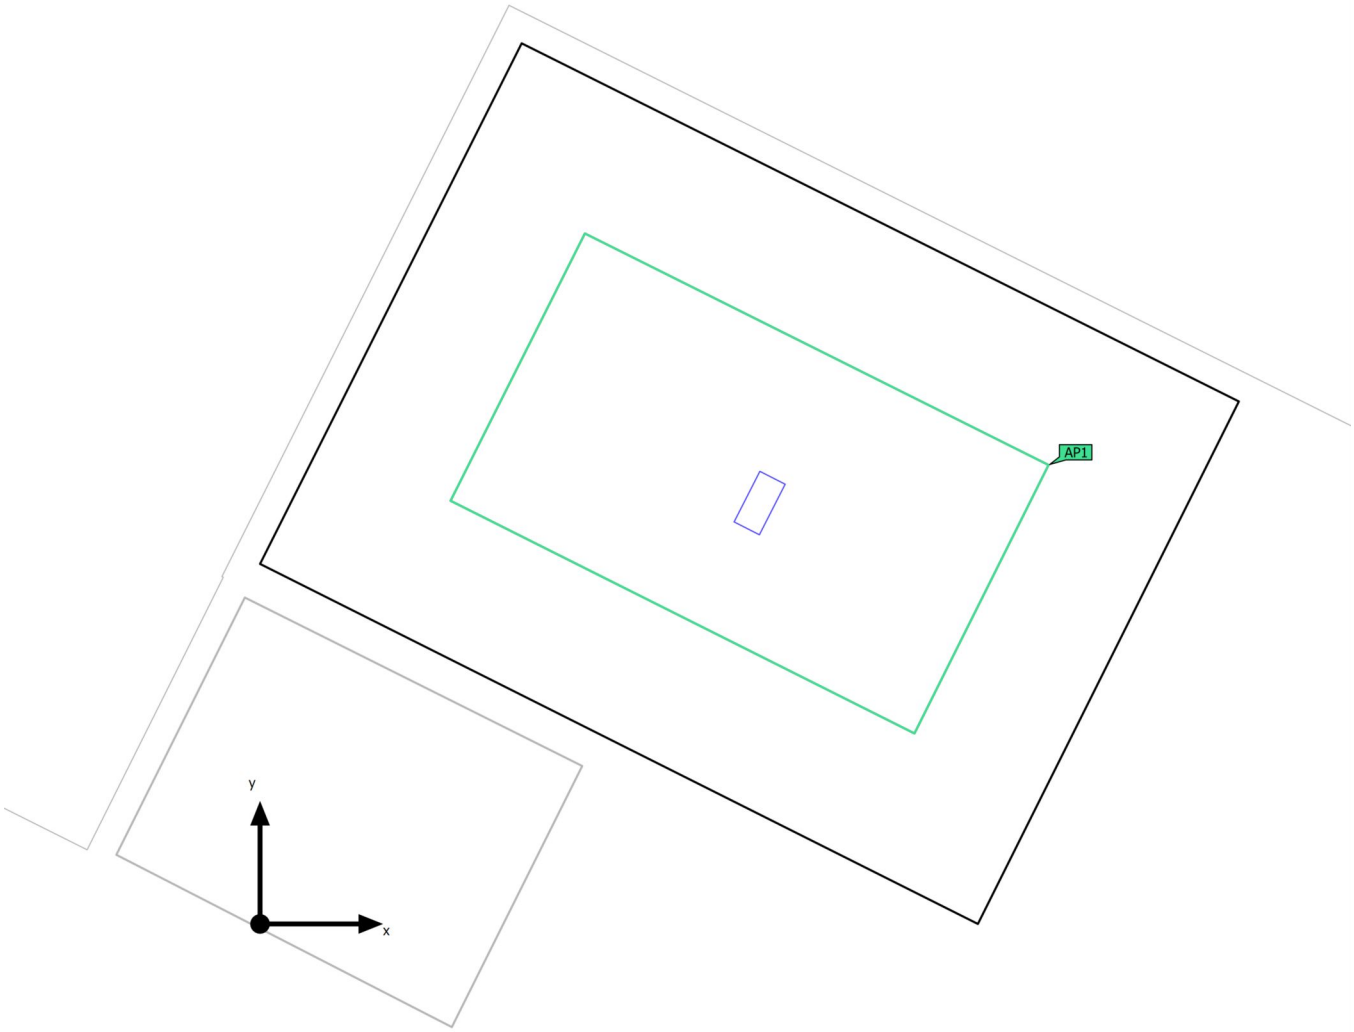

San José del Fragua · Planta 2 · WC M (Escena de iluminación de emergencia)

# Objetos de cálculo

## Superficies antipánico


| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (WC M)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 4.42 lx | 57.9 lx | 0.076 | AP1 |


Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.

DIALux

San José del Fragua · Planta 2 · WC M (Escena de iluminación de emergencia)

# Área anti-pánico (WC M)



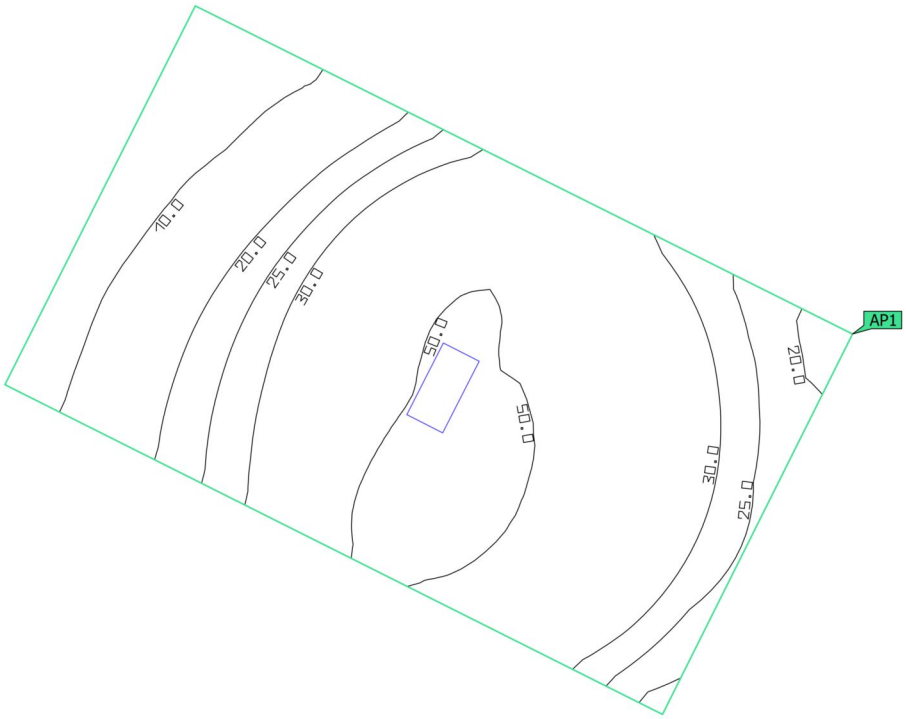


| Propiedades | $E_{mín}$ | $E_{máx}$ | $U_d$ | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Área anti-pánico (WC M)<br>Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)<br>Altura: 0.000 m | 4.42 lx | 57.9 lx | 0.076 | AP1 |

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y teniendo en cuenta los muebles colocados.